


Ogranicznik mocy 3P 25A

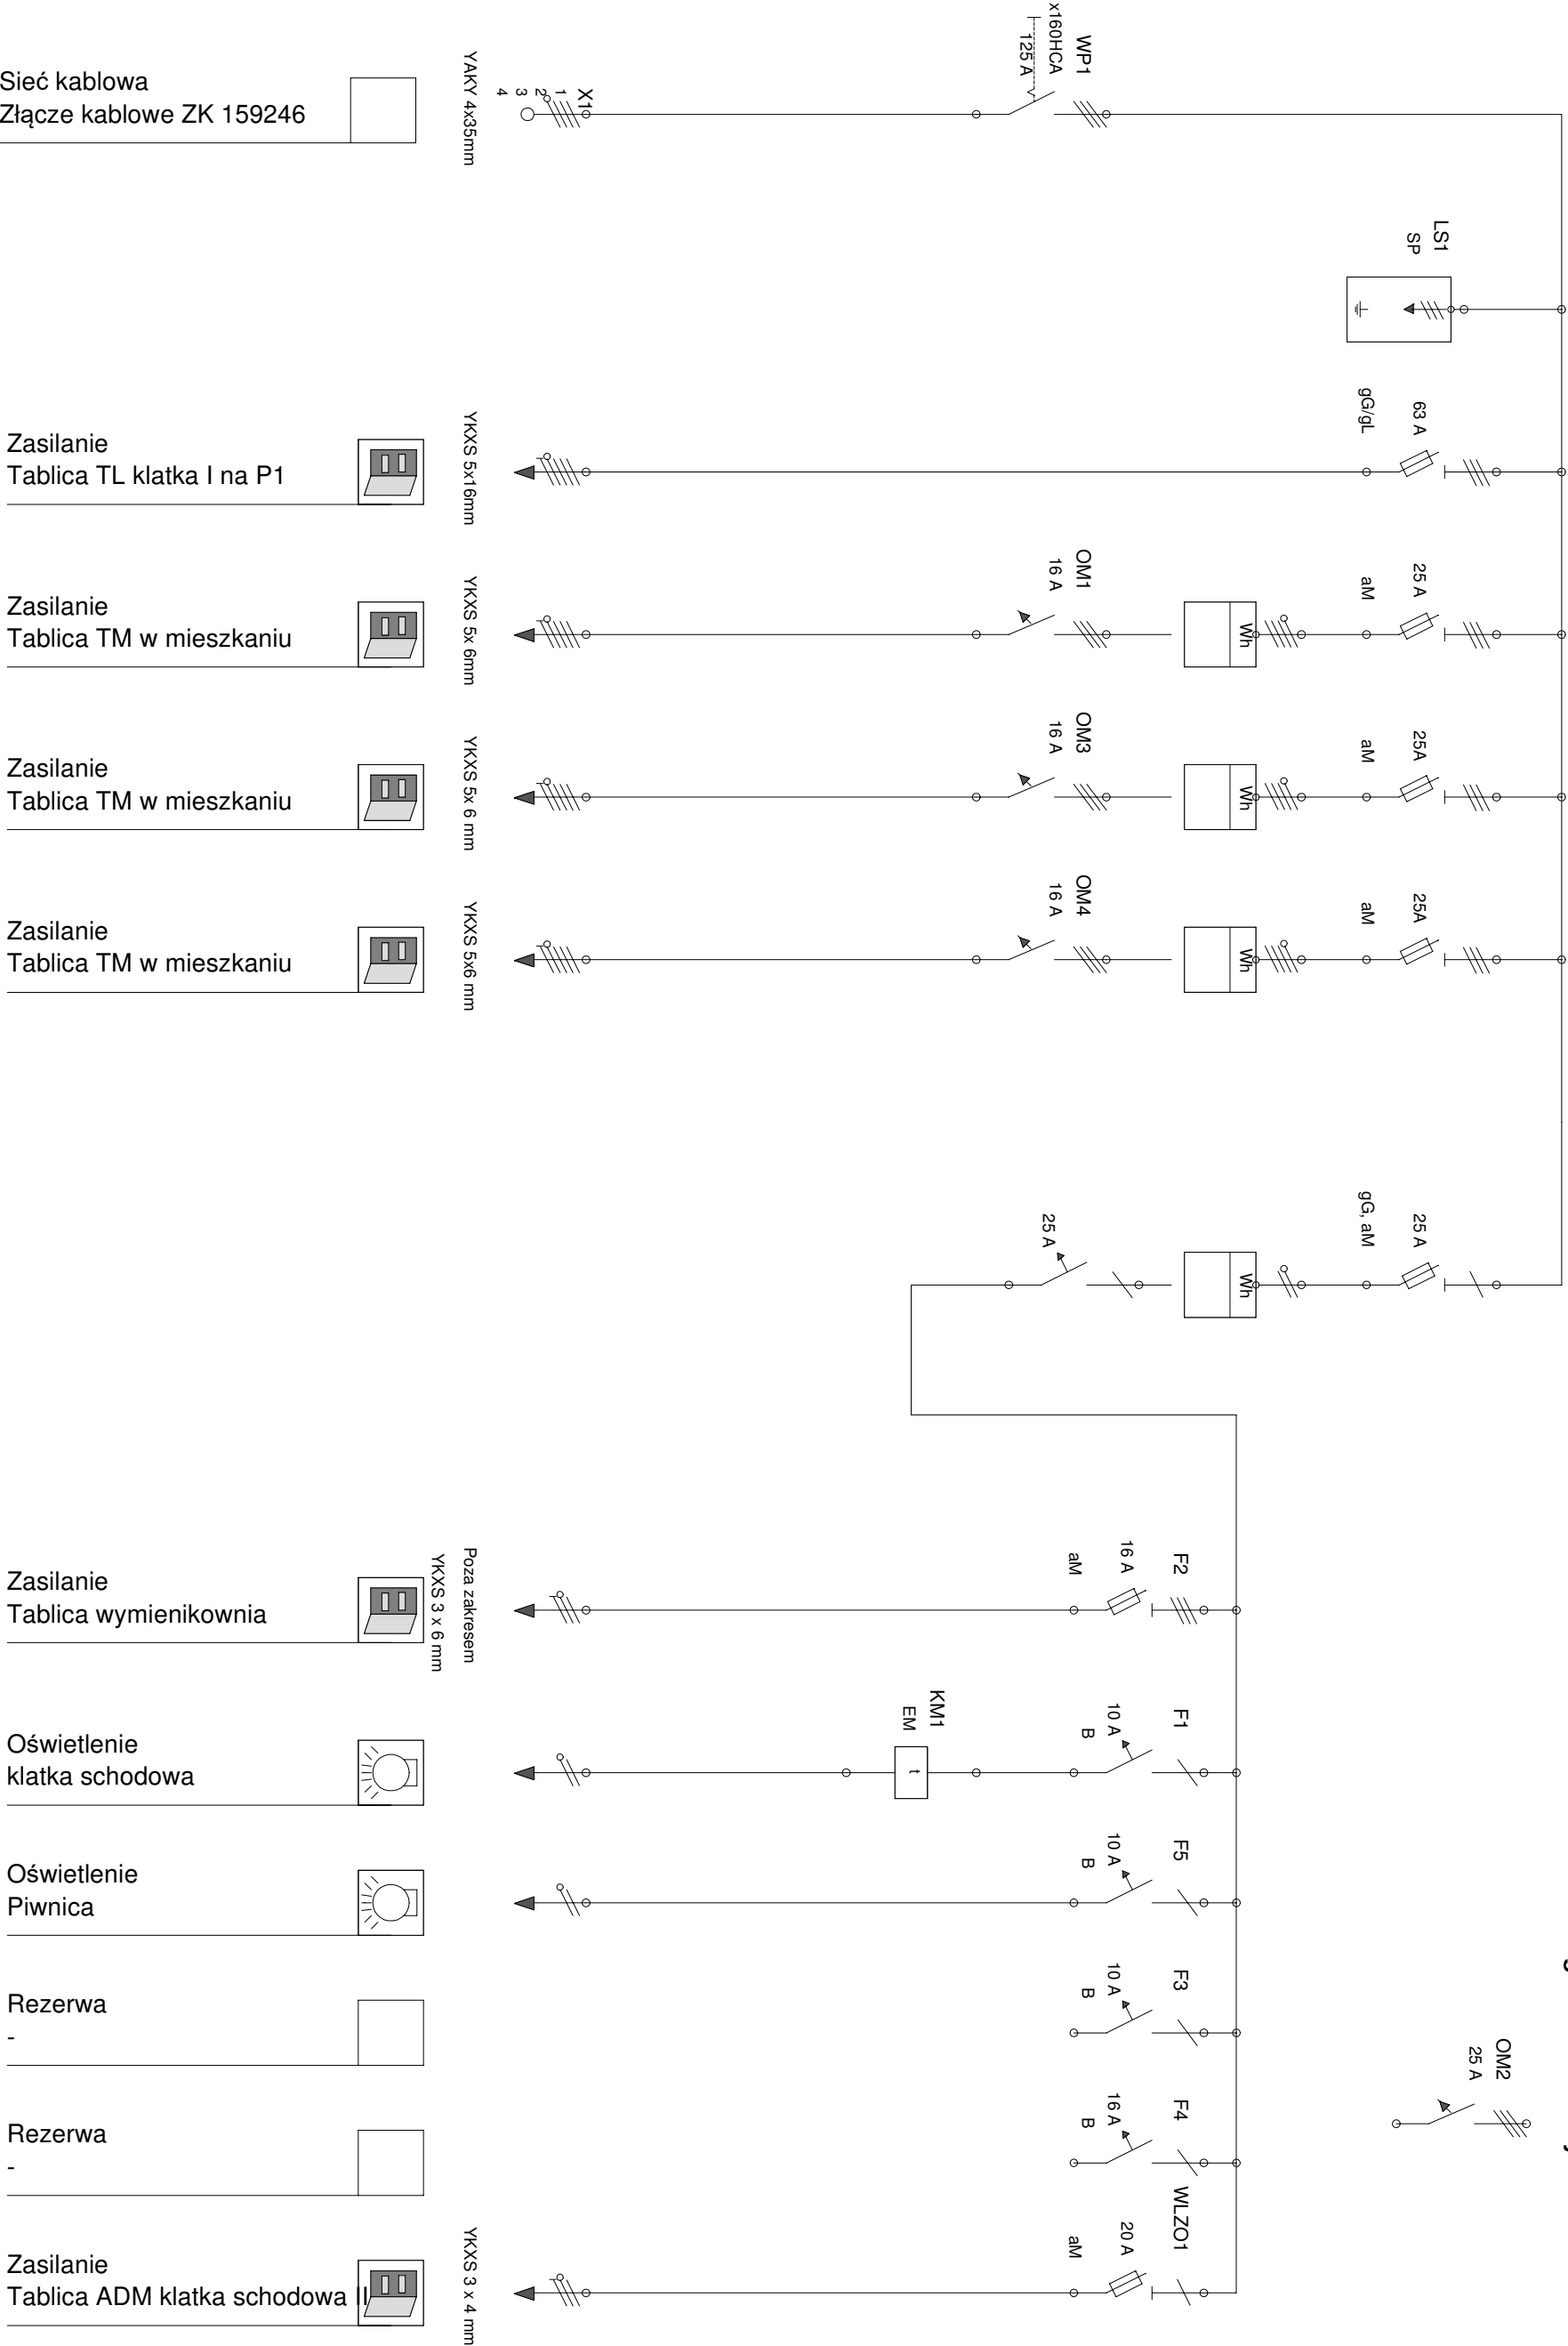

Sieć kablowa
Złącze kablowe ZK 159246

Zasilanie
Tablica TL klatka I na P1

Zasilanie
Tablica TM w mieszkaniu

Zasilanie
Tablica TM w mieszkaniu

Zasilanie
Tablica TM w mieszkaniu

Zasilanie
Tablica wymienikownia

Oświetlenie
klatka schodowa

Oświetlenie
Piwnica

Rezerwa
-

Rezerwa
-

Zasilanie
Tablica ADM klatka schodowa

ZEAZ Doroła Fojcik. ul.Dzikiej Róży 42, 44-200 Rybnik

INWESTOR	Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
TEMAT	Wykonanie zasilania do ele. pieca kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych objętych likwidacją niskiej emisji w Czerwionce zaka-sem będzie objęta instalacja ele. wewnętrzna w budynku przy ul. MICKIEWICZA NR 6
RYSUNEK	SCHEMAT ZASILANIA TL-ADM klatka I
PROJEKTOWAŁ	Jerzy Fojcik
upr. bud. SLK/IE/3560/01	
	PODPIS
	03.2021
	NR RYS.
	IE.01